


DIAGRAMA UNIFILAR
SISTEMA DE GENERACION
MONTES AZULES

ACOMETIDA C.F.E.
13.8 kV, 3F,3H, 60 Hz.

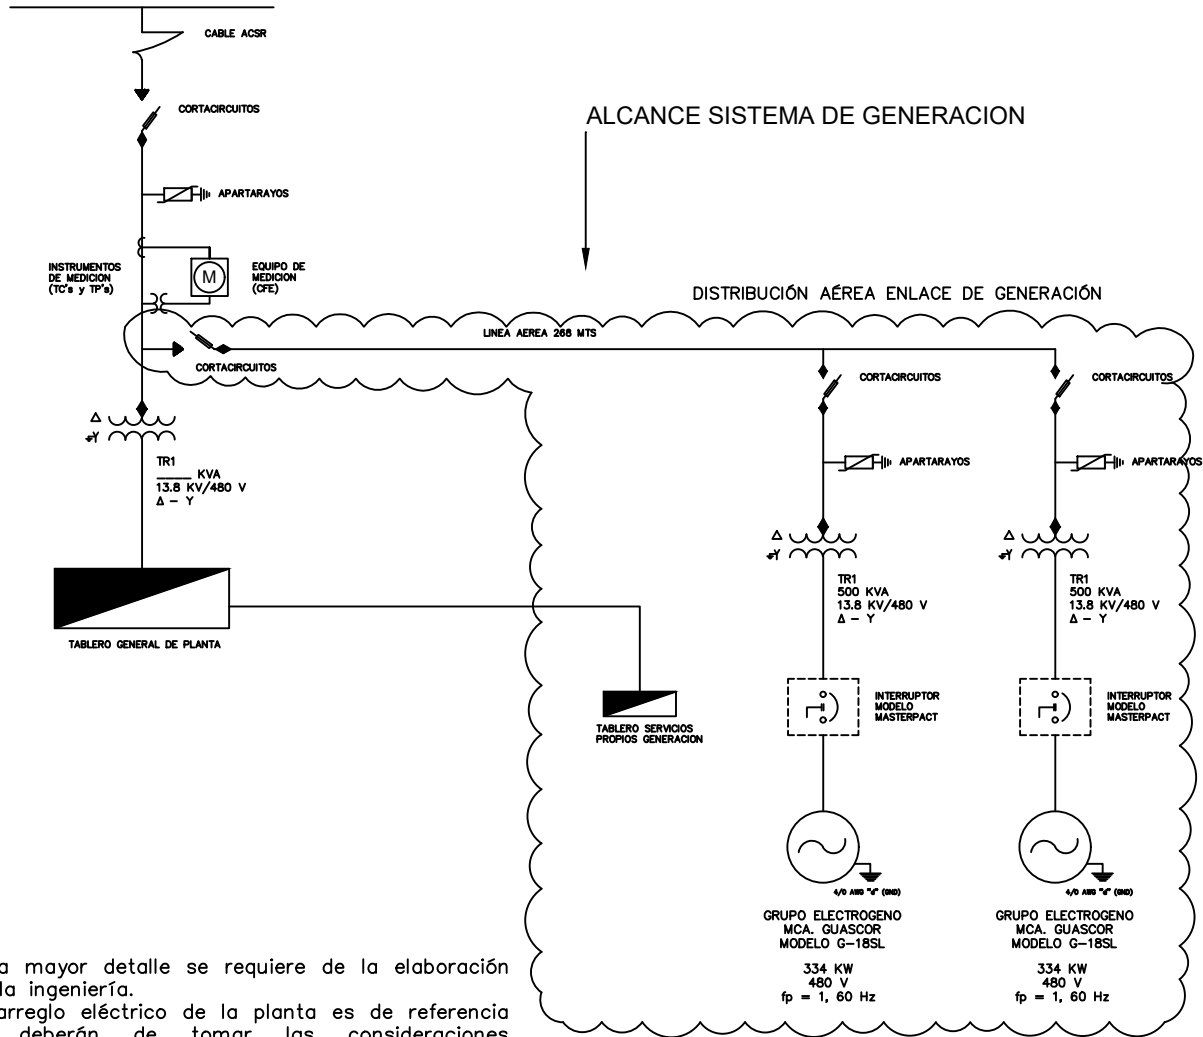

Nota:

- Para mayor detalle se requiere de la elaboración de la ingeniería.
- El arreglo eléctrico de la planta es de referencia se deberán de tomar las consideraciones necesarias para su correcto funcionamiento, de acuerdo a las necesidades el cliente.
- Se considera una distribución aérea dadas las distancias.



EMPRESA MONTES AZULES					Rev. 	Fecha 	Descripción 	Dto-CP
PLANO DIAGRAMA UNIFILAR								Estado
								Aprobado
No. PLANO E-01	NIV. 01	ACOT. S.A.	ESCALA S.E.		Este plano está sujeta a la norma NBR5418, que establece los requisitos de uso y de elaboración.			Fecha 21/08/26